

止水栓筐仕様変更について（お知らせ）


阿見町上下水道課

仕様変更①

現状はφ13mm～φ30mmの止水栓で使用する止水栓筐は【φ75×300(町章入り)】ですが、今後φ13mm～φ30mmの止水栓で使用する止水栓筐は【φ100×450 土留板・底板付き(町章入り)】を阿見町仕様と致します。

ただし【φ75×300(町章入り)】の止水栓筐の在庫がある場合は、土留板・底板付けて使用を認めます。

【φ100×450 土留板・底板付き(町章入り)】の標準設置例

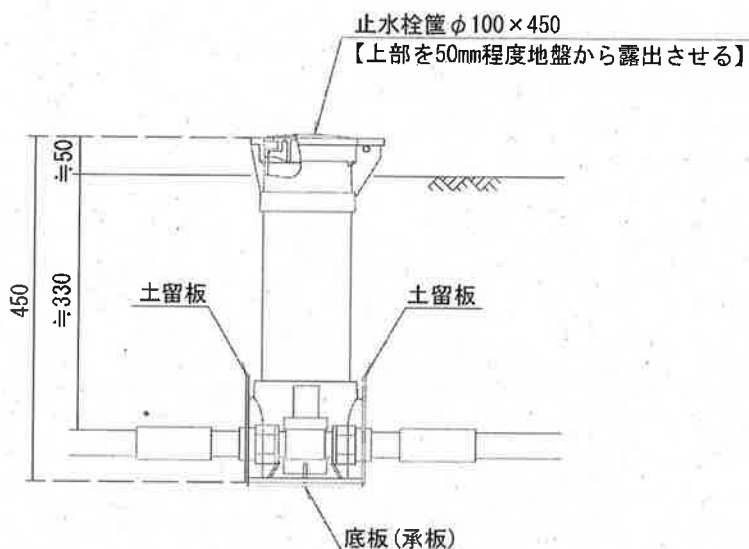

※ 設置箇所が地盤から露出させられない場合(出入り口や通路など)や止水栓筐の長さが足りない場合は、止水栓筐の長さを調整して使用して下さい。

仕様変更②

現状はφ40mm・φ50mmの止水栓で使用する止水栓筐はVBSH筐【φ150×700(町章入り)】ですが、今後φ40mm・φ50mmの止水栓で使用するVBSH筐でも【φ150×700 土留板・底板付き(町章入り)】を阿見町仕様と致します。

この仕様変更は令和3年3月15日の給水申請より適用します。